


Installationsförslag av LAK-avfuktare i utrymmen med vägginblåsning

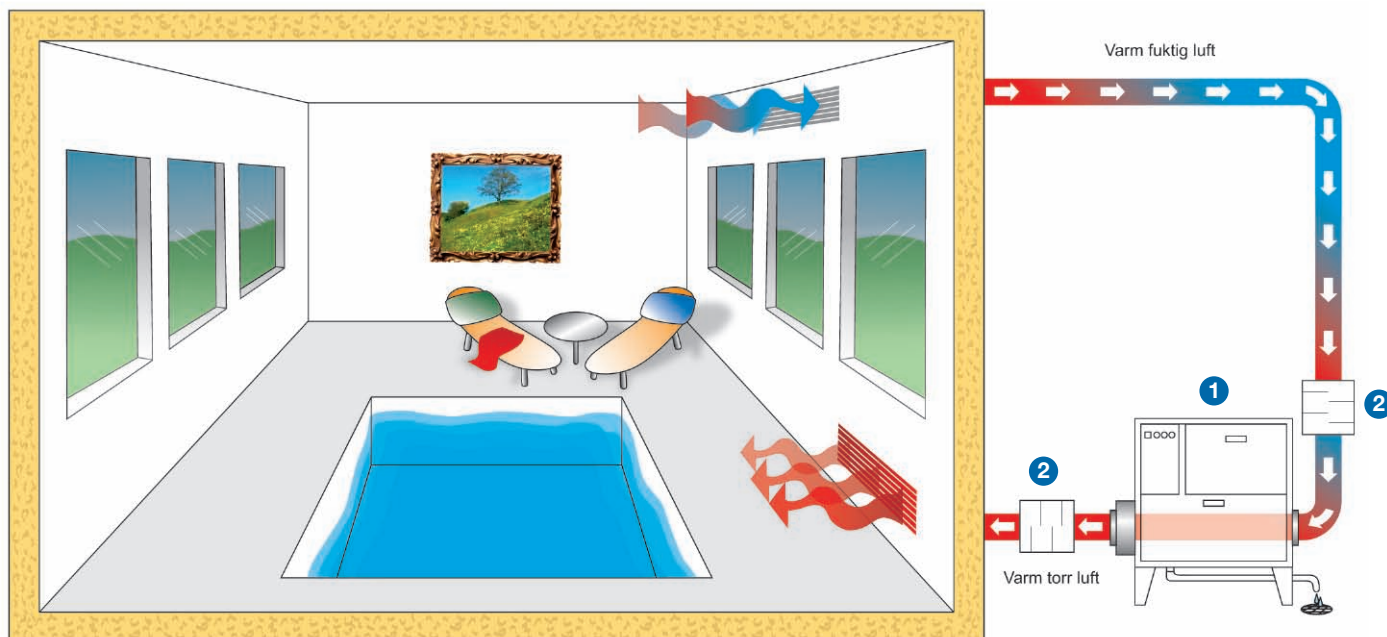

ALLMÄNVENTILATION

Till- och frånluftflöden dimensioneras enligt gällande normer. Vidare bör man eftersträva ett distinkt undertryck i badanläggningen.

KLIMAT

En tumregel brukar vara att dimensionera lufttemperaturen ca 2° C högre än vattentemperaturen. Detta för att uppnå optimal energianvändning och god komfort.

ENERGIBESPARING

För att spara energi bör man förse poolen med ett poolöverdrag som man täcker poolen med när man inte badar.

- 1 Avfuktare – typ LAK
- 2 Ljuddämpare

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

www.kylprodukter.se

Hjälmarödsvägen 15 • 277 32 Kivik • Sweden • Tel. 0414-41 42 60 • Fax 0414-710 24